


개 브루셀라병 진단 체계

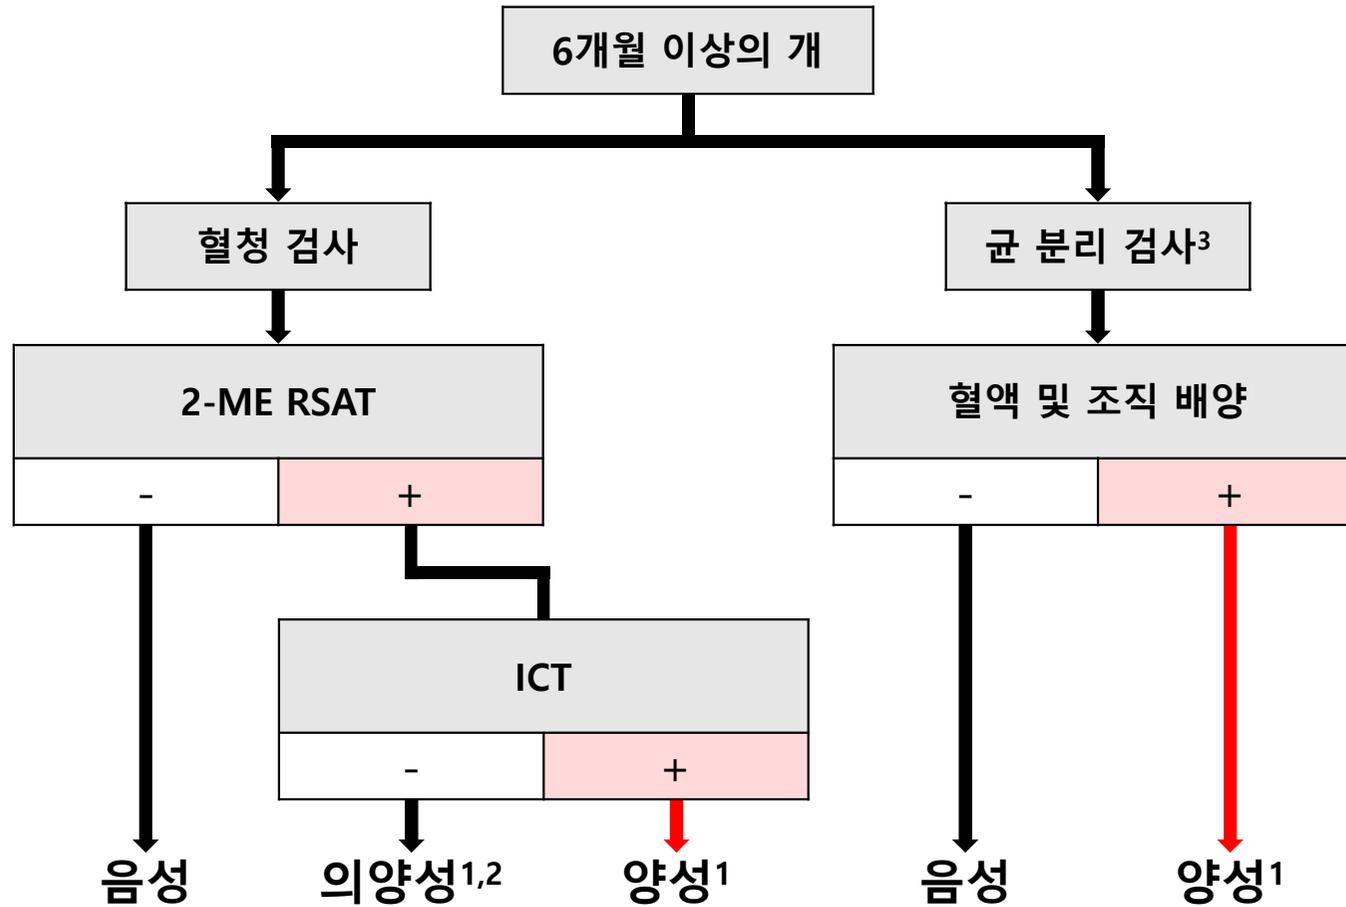

1. 양성 및 의양성 검색 시 「결핵병 및 브루셀라병 방역실시요령」 제12조에 따라 재검사한다.
2. 의양성축의 재검사 시 2ME-RSAT 검사는 생략하고 ICT 검사만 실시하여 양성/음성을 판정한다.
3. 균분리 검사를 실시하고자 하는 경우에는 검역본부에 의뢰한다.